

**SCHEDA TECNICA GENERALE**  
**DEPURATORE DI COLOGNO AL SERIO**

Ubicazione	COLOGNO AL SERIO – Via Lazio
Corpo recettore	CANALE GRONDA SUD
Estremi autorizzazione:	DD 3801 del 15/11/2005
Limiti allo scarico	Tabelle 1 e 3 dell'allegato 5 del D.L.vo 152/99 e s.m.i.
Reti fognarie affluenti	Azzano san Paolo, Cologno al Serio, Comun Nuovo, Spirano, Stezzano, Urganano, Zanica

**DATI DI PROGETTO**


**POPOLAZIONE**

- abitanti equivalenti	n°	107.000
------------------------	----	---------

**PORTATE**

- giornaliera	mc/d	20.750
- media oraria	mc/h	864
- oraria di calcolo	mc/h	1.297
- di punta nera	mc/h	1.556
- massima meteorica	mc/h	3.458
- massima al biologico	mc/h	2.161

**SCHEMA LINEA ACQUE**

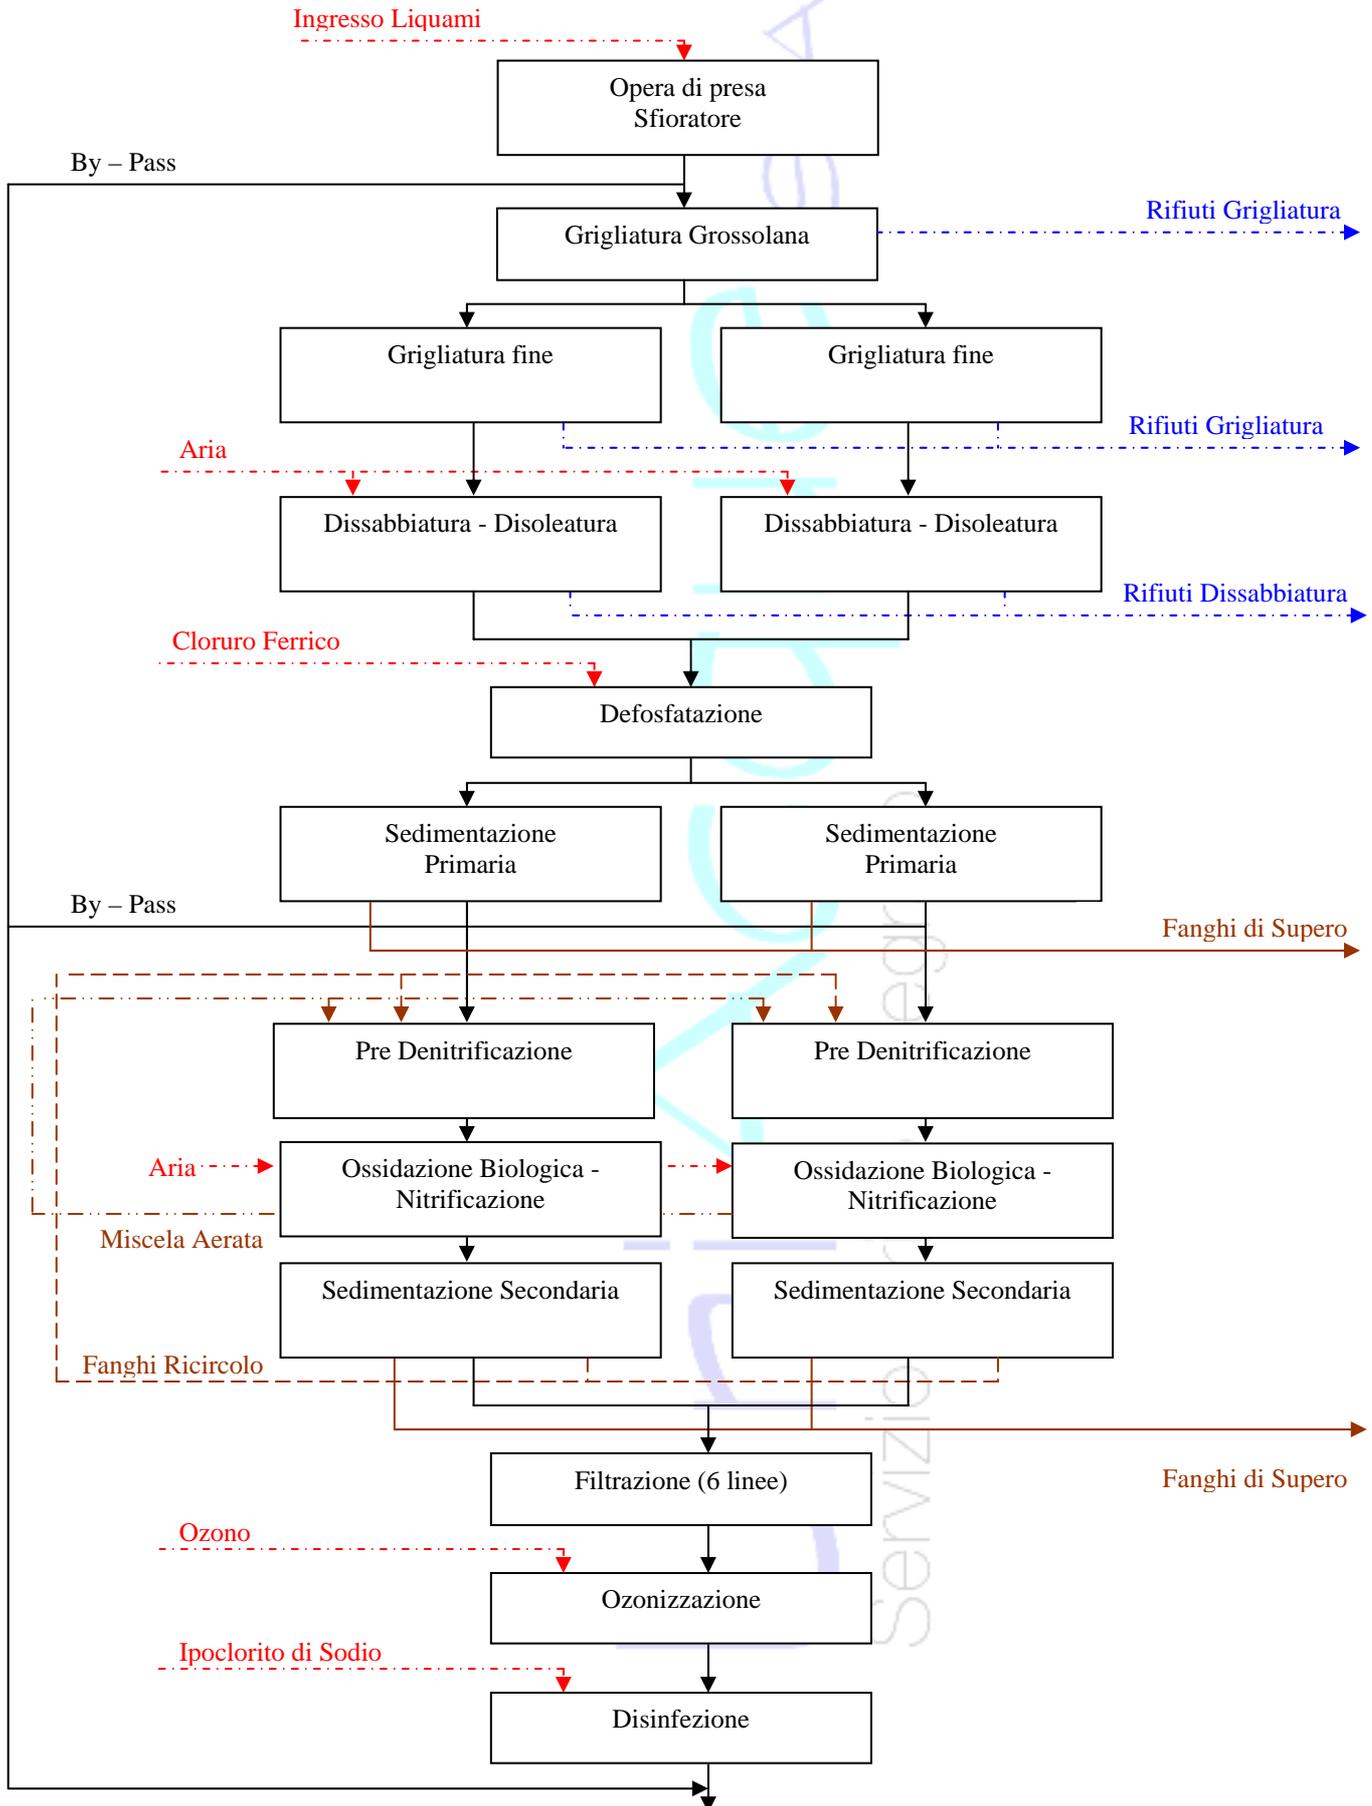

Ricettore Finale:  
CANALE GRONDA SUD

**SCHEMA LINEA FANGHI**

